


zabezpieczenie S 303 C 16

dla wersji zewnętrznej konieczne
jest zastosowanie
zabezpieczenia
różnicowoprądowego

YDY 5 × 2,5 [mm²]

w miejscu zakreskowanym
wyprowadzić 3 m wypustu

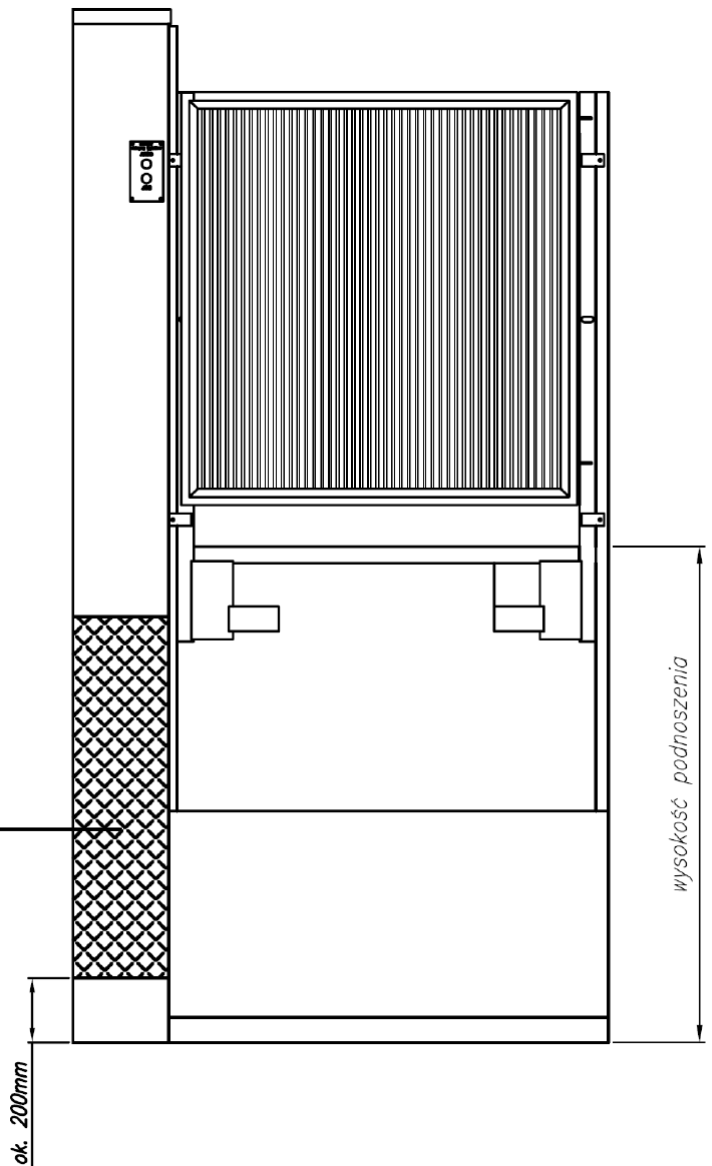

Podnośnik pionowy

KALI B

Schemat zasilania

REHA BŁOCH

Jacek Błoch

ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAŃ, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82