


zabezpieczenie
typu
S 301 B 10


YDY 3 x 2,5
[mm²]

skrzynka na zasilacz
o wymiarach 30 x 20 x 20 cm
(szer. x głęb. x wys.)

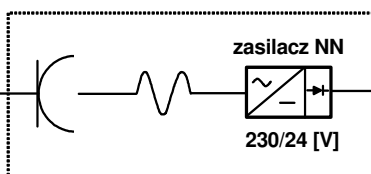

YDY 3 x 2,5
[mm²]

wypust o długości 1 m
wyprowadzony na wysokości 45
cm nad poziomem górnego
spocznika i zlicowany z krawędzią
najwyższego stopnia

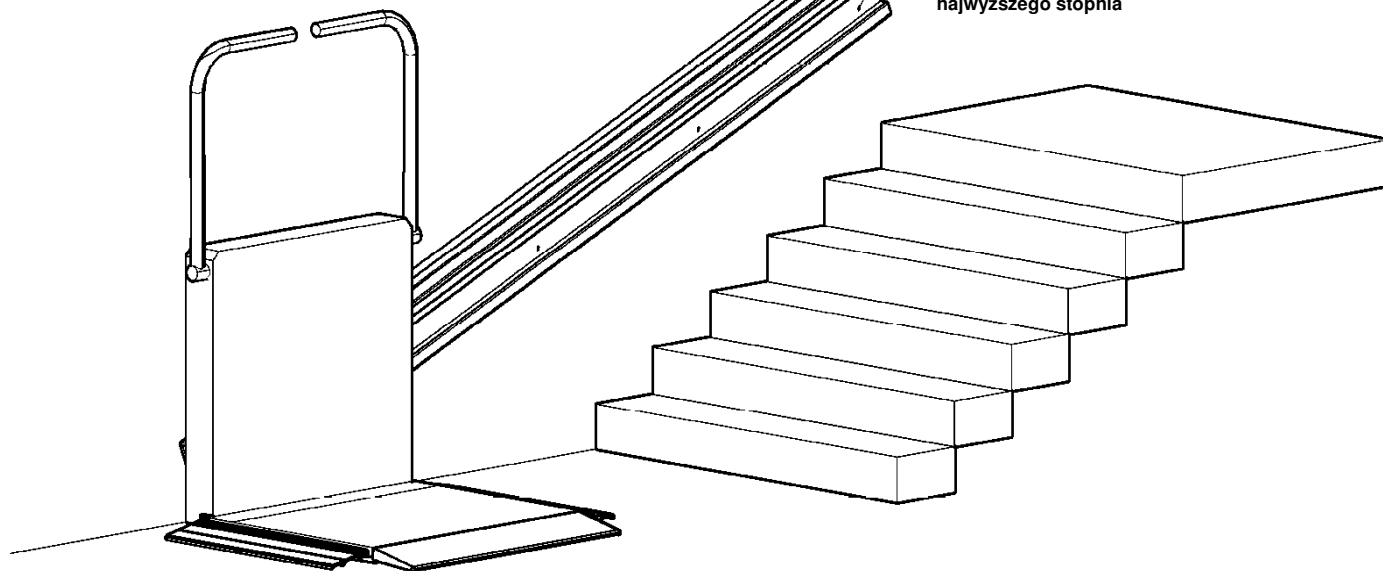

Podnośnik schodowy

HIRO 350

Schemat zasilania

Wyprowadzenie - górny przystanek

REHA BŁOCH

Jacek Błoch

ul. Lermontowa 3, 60-461 POZNAŃ, tel. 61 842 35 46, 606 32 90 37, www.rehabloch.pl, biuro@rehabloch.pl
NIP: 777 131 72 82